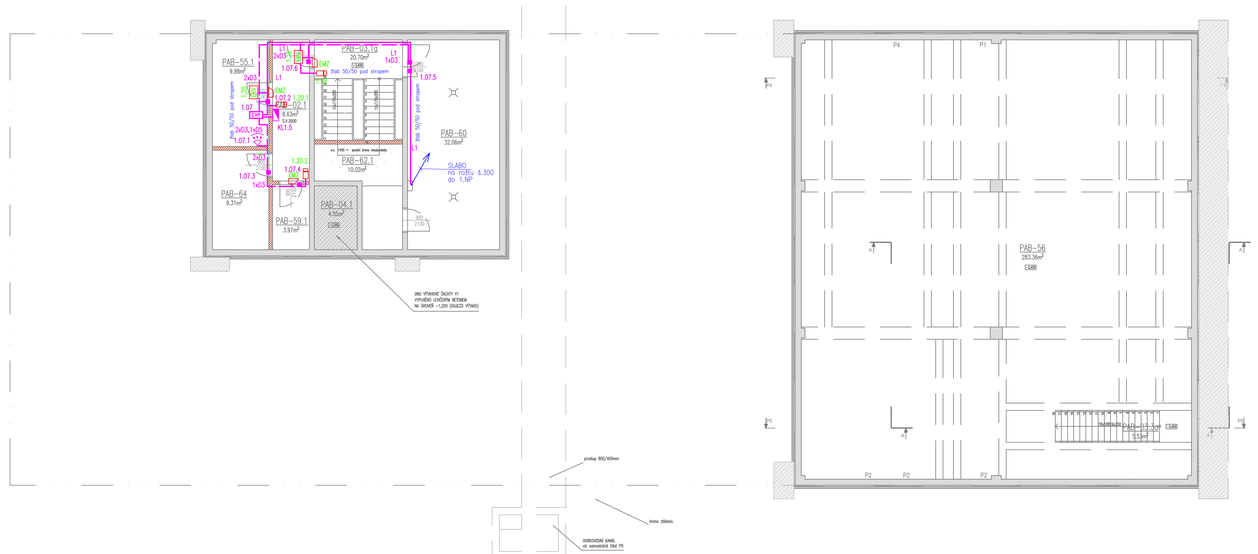

TABULKA MÍSTNOSTÍ PAB - Provozně-administrativní budova

ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m²]	SV [M]	SKLADBA PODLAH	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	SKLADBA POCHLED	POVRCH STROPU	POVRCH STĚN	POZNÁMKA
VEŘEJNÉ PROSTORY A KOMUNIKACE									
2.1	CHODBA	8,63	3,00	P2a	slinutá keramika **	x	omítka +malba	omítka +malba	
03.1a	SCHODIŠTĚ	20,70	x	P2a	slinutá keramika **	x	omítka +malba	omítka +malba	pohledová stěrka na všech plochách schodiště
03.3a	SCHODIŠTĚ	8,63	x	P1a	PU stěrka	x	omítka +malba	omítka +malba	
04.1	DOJEZD OSOBNÍHO VÝTAHU I.	4,55	x	x	x	x	x	x	
TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ									
55.1	SDĚLOVACÍ MÍSTNOST	9,98	3,00	P1a	PU stěrka	x	omítka + malba	omítka + malba	
56	KABELOVÝ KANÁL	283,36	2,52–3,04	P1a	PU stěrka	x	omítka + malba	omítka + malba	
59.1	PODRUŽNÝ ROZVAČEČ	3,97	3,00	P1a	PU stěrka	x	omítka + malba	omítka + malba	
60	VN/NN/ČKOVÁ STANICE	32,06	3,00	P1a	PU stěrka	x	omítka + malba	omítka + malba	podlahové vpusti
62.1	INSTALAČNÍ JÁDRO I.	10,02	x	x	x	x	x	x	
64	REZERVA	9,31	3,00	P1a	PU stěrka	x	omítka + malba	omítka + malba	
CELKOVÁ PLOCHA		391,21							

POZNÁMKA k tabulce místností:

- místnosti (č.m.) označené "*" řešeny podrobně v části interier
- u prostor s dlažbou uvažovat i soklí ze stejného materiálu
- slinutá keramika **, označení pro dlažbu ze slinuté keramiky v tl.8mm Š/V 600/600; výrobek ref. Sorrento Sand /matný/
- slinutá keramika ***, označení pro dlažbu ze slinuté keramiky v tl.10mm, Š/V 600/600mm; výrobek ref. DwellSmoke matt a Pearl matt /matný/

LEGENDA:

PZTS (EZS)

- klávesnice PZTS
- PIR/D detektor
- magnetický kontakt dveře/okno
- EKP – koncentrátor – linkový modul 8/16
- K1lite – ovládací pracoviště – nadstavba systému

EKV(ACS)

- EKV – řídící jednotka EKV
- EMZ – el. mechanický zámek v dveřním křídle
- EOP – el. otvírač v zárubni požární dle ČSN EN 1634–1
- EO – el. otvírač v zárubni standardní
- K – čtečka karet
- magnetický kontakt (připojený do EKV)

KABELÁŽ:

- kabel typu Cu 2x2x0,8 ve žlabu, v trubce – linka
- kabel typu Cu 2x2,5 v trubce – napájení linky
- kabel typu Cu 2x2x0,5 v trubce – připojení detektorů – DJ, resp.
- kabel typu Cu 5x2x0,5 v trubce – připojení detektorů – DS
- kabelová trasa – žlab slabo

Provedení rozvodů

Rozvody slaboproudu vedeny v hlavních kabelových trasách ve žlabech slaboproudu.
Rozvody z hlavní trasy vedeny v trubkách, ve skupinových držácích a na příchytkách dle doporučení výrobce.
V dutých příčkách, v plné stěně, pod omítkou a v podlaze v elektroinstalačních trubkách/lištách.
Kabely vedeně volně procházející CHÚC musí být v provedení BZca s1 d1 a1!
Vzdálenost kabelů MN a NN je min. 200mm.
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je řešena dle ČSN 33 2000–4–41 ed.3
napětím SELV a samočinným odpojením vadné části od zdroje.

OBJEDNATEL:
Plzeňské městské dopravní podniky, PMDP
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/12
301 00 Plzeň - Východní Předměstí

společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany", společník 1:
METROPROJEKT Praha a.s.
nám. I. P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2
tel.: +420 296 154 105
www.metroprojekt.cz

společník 2:
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15
110 00 Praha 1
tel.: +420 221 412 800
www.mottmac.com

Soupravu číslo:

HIP:
Ing. Jan Kočí
tel.: **296 154 401**
Podpis:
Stupeň: **DPS**

Název a účel díla:
REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY
Plzeň, Slovanská alej 35

Zpracovatelský útvar:
tel.: **+420 296 154 158** **S 71**
Vedoucí útvaru: **Ing. Jan Kahuda** Podpis:

Název části díla:
E. Stavební část - stavební soubory
SOD III Provozně-administrativní budova (PAB)
E.2 TZB
SO PAB10-10 EZS
E.
E.2

Odpovědný projektant: **Jiří Koutník, Zdeněk Zvědělík** Podpis:
Vypracoval: **Jiří Koutník, Zdeněk Zvědělík** Podpis:
Skart. znak: **V20/2039**
Počet formátů: **5xA4**
Datum: **11/2019**
Měřítko: **1:100**

Název přílohy:
DISPOZICE 1.PP

Změna: **-**
Číslo příl.: **010**

IČD: | 19 | 7246 | 006 | 07 | 04 | 10 |