LEGENDA SILNOPROUDU:

- Zásuvka jednonásobná 230V/16A
- Zásuvka jednonásobná 230V/16A, vyšší krytí
- Zásuvka jednonásobná 230V/16A, s 3. stupněm ochrany proti přepětí
- Zásuvka jednonásobná 230V/16A, chráněná proti přepětí
- Zásuvka 400V/16A
- Zásuvková skříň (1x 400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V/16A)
- RR1 — Podlahová krabice pro kancelář (společná pro silnoproud a slaboproud)
  - *– napětí ESI: 4x zásuvka 230V/16A pro PC (1x s 3. stupněm ochrany proti přepětí) – z UPS 4x zásuvka 230V/16A pro PC (1x s 3. stupněm ochrany proti přepětí) – z GA*
  - *– podlahová krabice dodávku slaboproudu*
- KRZ — Podlahová krabice pro kancelář (společná pro silnoproud a slaboproud)
  - *– napětí ESI: 2x zásuvka 230V/16A pro PC (1x s 3. stupněm ochrany proti přepětí) – z UPS 2x zásuvka 230V/16A pro PC (1x s 3. stupněm ochrany proti přepětí) – z GA*
  - *– podlahová krabice dodávku slaboproudu*
- Vývod jednofázový/trojfázový (všeobecně)
- Vývod jednofázový (trafo dodávkou technologie)
- Ovládání ventilátoru s doběhovým relé
- MC — Řídicí jednotka žaluzií (motor controler)
- Vývod pro pohon žaluzií
- EI — Vývod pro pohon el. dveří
- V — Napájecí vývod pro ventilátor
- M — Napájecí vývod pro el. pohon (všeobecně)
- EI — Napájecí vývod pro el. dveře
- VK — Napájecí vývod pro regulační klapku vzduchotechniky
- PK, PU — Napájecí vývod pro požární klapku / uzávěr
- Napájecí vývod pro el. zásobník
- Napájecí vývod pro venkovní chladící jednotku
- FCU — Napájecí vývod pro fancoil
- PU, PK — Napájecí vývod pro požární uzávěr / klapku
- Napájecí vývod pro výměr střešního vtoku
- Tlačítko pro nouzové vypnutí elektroinstalace
- Ochranné pospojení
- Uzemnění elektrostaticky vodivé podlahy
- Rozvaděč silnoproudu (dodávka silnoproudu)
- Rozvaděč (dodávka technologie)
- Kabelová trasa silnoproudu – vedeno v kabelovém žlabu u stropu:
  - ZP 200x100 — *– ocelolechovém (šířka x výška)*
  - ZM 100x50 — *– mřížovém (šířka x výška)*
  - ZF 200x60 — *– s funkcí při požáru (šířka x výška)*
- ZM 100x50 — Kabelová trasa silnoproudu – vedeno v kabelovém žlabu na podlaze:
  - *– mřížovém (šířka x výška)*
- Podružná kabelová trasa silnoproudu
  vedeno pod omítkou popř. dutinou podhledu

Proudová soustava a napětí:

- 3NPE, 400/230V, 50Hz, TN-S

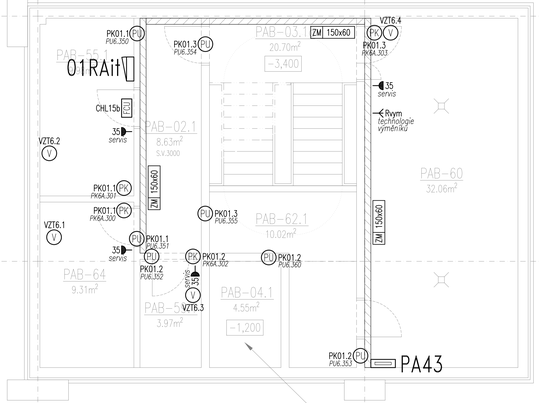

DNO VÝTAHOVÉ ŠACHTY V1
VYPLNĚNO LEHČENÝM BETONEM
NA ÚROVEŇ −1,200 (DOJEZD VÝTAHU)

HORKOVODNÍ KANÁL

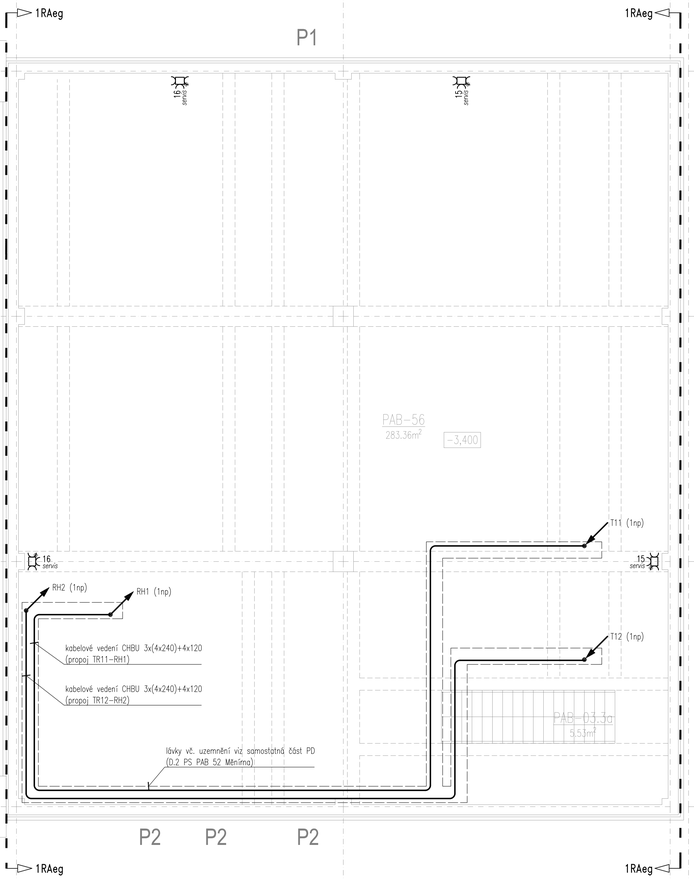

TABULKA MÍSTNOSTÍ PAB - Provozně-administrativní budova

číslo	název	kategorie	plocha [m²]	výška [m]	akustika [dB]	podlahy	stěny	strop	poznámka
	ATRIUM - RECEPCE + ČEKÁRNA ZÁSTUPCŮ								
01.1	CHODBA	ostatní	3,60	2,60	P3a	dlaždi. keramická	a	omítka + malba	omítka + malba	
01.1a	SCHODIŠTĚ	ostatní	24,70	x	P3a	dlaždi. keramická	a	omítka + malba	omítka + malba	
01.1b	SCHODIŠTĚ	ostatní	3,60	x	P3a	PU stěrka	a	omítka + malba	omítka + malba	
01.1	PLATÓ ČEKÁRNY VÝTAHU 1	ostatní	2,60	x	x	x	x	x	x	
	TECHNOLOGICKÉ ZÁZEMÍ								
10.1	SÁLOVÁ JEDNOTKA	ostatní	13,80	2,60	P3a	PU stěrka	a	omítka + malba	omítka + malba	
10	ÚKLIDOVÁ KOMORA	ostatní	2,70	2,70	P3a	PU stěrka	a	omítka + malba	omítka + malba	
10.1	PŘÍSTROJOVÁ MÍSTNOST	ostatní	3,87	2,60	P3a	PU stěrka	a	omítka + malba	omítka + malba	
40	PŘÍPRAVNÁ STANICE	ostatní	13,80	2,60	P3a	PU stěrka	a	omítka + malba	omítka + malba	podhled vpadlý
40.1	MANIPULAČNÍ SKŘÍŇ	ostatní	0,00	x	x	x	x	x	x	
40	KOTELNA	ostatní	14,10	2,60	P3a	PU stěrka	a	omítka + malba	omítka + malba	

OBJEDNATEL:
Plzeňské městské dopravní podniky — PMDP
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/12
301 00 Plzeň - Východní Předměstí

společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany", společník 1:
METROPROJEKT Praha a.s.
nám. I. P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2
tel.: +420 296 154 105
METROPROJEKT www.metroprojekt.cz

společník 2:
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15
110 00 Praha 1
tel.: +420 221 412 800
MOTT MACDONALD www.mottmac.com

Soupravu čísla:

HIP: Podpis:
Ing. Jan Kočí
tel.: 296 154 401
Stupeň: DPS

Zpracovatelský útvar:
tel.: +420 296 154 158 S 71
Vedoucí útvaru: Podpis:
Ing. Jan Kahuda

Odpovědný projektant: Podpis:
Ing. Radek Procházka
Vypracoval: Podpis:
David Janura

Název a účel díla:
REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY
Plzeň, Slovanská alej 35

Název části díla:
E. Stavební část - stavební soubory
SOD III Provozně-administrativní budova (PAB)
E.2 TZB

Číslo: E. E.2

Název přílohy:
SO PAB 10-04 Silnoproudé rozvody
SO PAB 10-05 Osvětlení
1.PP: zásuvkové a technol. rozvody

Změna: -

Číslo přílohy: 201

Číslo zak.	V20/2039	Datum:	11/2019	Měřítko:	1:50	IČO:	19	7246	006	07	04	04-05
Počet formátů:	12x A4											