LEGENDA

PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
ODVODNÍ POTRUBÍ

001-009 MECHANICKÁ ZAŘÍZENÍ
010-099 PŘÍSLUŠENSTVÍ JEDNOTEK
100-149 TLUMIČE_VLOŽKY
150-199 TLUMIČE
200-299 REGULACE
300-349 PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKY
350-399 POŽÁRNÍ STĚNOVÉ UZÁVĚRY
400-699 VÝUSTKY VZDUCHOTECHNIKY
700 FLEXI POTRUBÍ
800 IZOLACE POTRUBÍ
801 IZOLACE_PŘÍSLUŠENSTVÍ
802 IZOLACE_TVAROVKY
803 IZOLACE_POŽÁRNÍ KLAPKY
900 TRUBKY_CHLADIVOVÉ
950 POTRUBÍ_HRANATÉ
955 POTRUBÍ_SPIRO

ZNAČENÍ IZOLACÍ POTRUBÍ

AKUSTICKÁ IZOLACE
TEPELNÁ IZOLACE 40mm
TEPELNÁ IZOLACE DO PLECHU 60mm
TEPELNÁ IZOLACE KAUČUK 10mm
TEPELNÁ IZOLACE KAUČUK 20mm
POŽÁRNÍ IZOLACE 30min
POŽÁRNÍ IZOLACE 90min

Tabulka prostorů OUT – 1NP

Číslo místnosti	Název	Plocha	Objem	Specifikovaný přívod vzduchu	Specifikovaný tok odváděného vzduchu	TEPLOTA PŘIV. VZDUCHU – ZIMA
OUT – 30.1	Dílna	33 m^2	99,27 m^3	200 m^3/h	200 m^3/h	
OUT – 30.2	Dílna – zámečníci	32 m^2	97,01 m^3	200 m^3/h	200 m^3/h	
OUT – 30.3	Dílna – soustruh	21 m^2	61,81 m^3	150 m^3/h	150 m^3/h	
OUT – 31	Dílna – elektroniky	11 m^2	32,34 m^3	100 m^3/h	100 m^3/h	
OUT – 32	Dílna – podvozky	66 m^2	198,47 m^3	400 m^3/h	400 m^3/h	
OUT – 33	Hala kontrolních prohlídek	718 m^2	2154,58 m^3	1880 m^3/h	7000 m^3/h	32 °C
OUT – 34	Hala soustruhu	588 m^2	1764,83 m^3	3700 m^3/h	4300 m^3/h	32 °C
OUT – 35	Hala denního ošetření	1251 m^2	6888,20 m^3	4100 m^3/h	9150 m^3/h	32 °C
OUT – 36	Hala mytí	1001 m^2	3003,61 m^3	6200 m^3/h	6200 m^3/h	32 °C
OUT – 37.1	Sklad	15 m^2	44,41 m^3	50 m^3/h	50 m^3/h	
OUT – 37.2	Sklad	18 m^2	54,83 m^3	100 m^3/h	100 m^3/h	
OUT – 37.3	Sklad	33 m^2	100,29 m^3	150 m^3/h	150 m^3/h	
OUT – 38	Sklad barev	11 m^2	32,26 m^3	330 m^3/h	330 m^3/h	
OUT – 39	Sklad úklidu	11 m^2	31,94 m^3	50 m^3/h	50 m^3/h	
OUT – 40	Sklad maziv	10 m^2	29,31 m^3	150 m^3/h	330 m^3/h	
OUT – 42.1	Akumulátorovna	11 m^2	33,73 m^3	200 m^3/h	200 m^3/h	
OUT – 42.2	Akumulátorovna	10 m^2	29,90 m^3	200 m^3/h	200 m^3/h	
OUT – 50.1a	WC předsíň	3 m^2	9,84 m^3	100 m^3/h	0 m^3/h	
OUT – 50.1b	WC – pisoáry (muži)	4 m^2	10,97 m^3	0 m^3/h	50 m^3/h	
OUT – 50.1c	WC (muži)	2 m^2	5,49 m^3	0 m^3/h	50 m^3/h	
OUT – 50.1d	WC (ženy)	2 m^2	5,07 m^3	0 m^3/h	50 m^3/h	
OUT – 50.2a	WC předsíň	4 m^2	10,50 m^3	100 m^3/h	60 m^3/h	
OUT – 50.2b	WC – pisoáry (muži)	4 m^2	10,80 m^3	0 m^3/h	50 m^3/h	
OUT – 50.2c	WC (muži)	2 m^2	5,25 m^3	0 m^3/h	50 m^3/h	
OUT – 50.2d	WC (ženy)	2 m^2	5,25 m^3	0 m^3/h	50 m^3/h	
OUT – 55	Úklidový stroj	10 m^2	29,48 m^3	250 m^3/h	250 m^3/h	
OUT – 63.1	Podružný rozvaděč	11 m^2	31,61 m^3	100 m^3/h	200 m^3/h	
OUT – 63.2	Podružný rozvaděč	10 m^2	30,52 m^3	0 m^3/h	200 m^3/h	

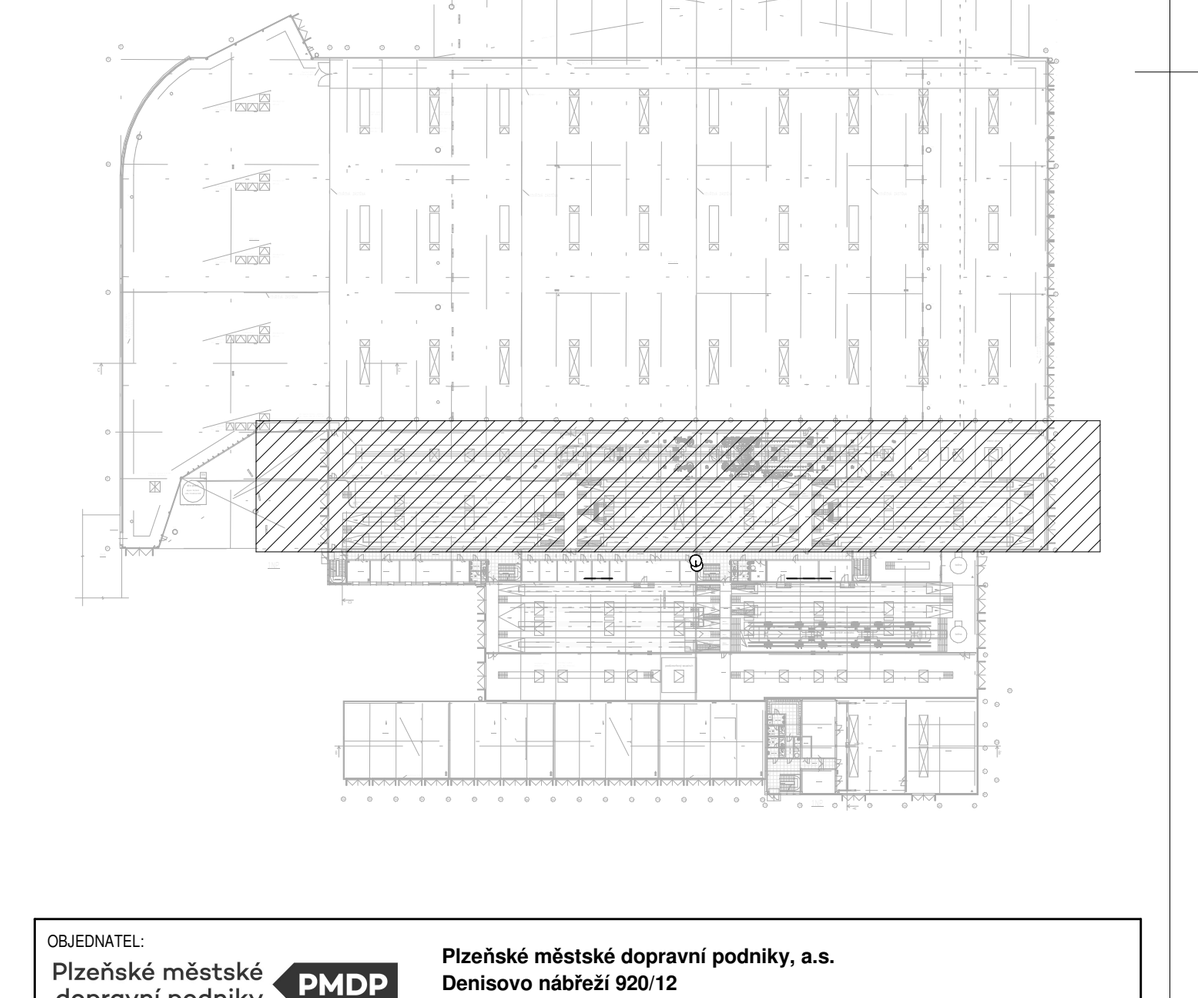

OBJEDNATEL:
Plzeňské městské dopravní podniky PMDP
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/12
301 00 Plzeň - Východní Předměstí

společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany", společník 1:
METROPROJEKT Praha a.s.
nám. I. P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2
tel.: +420 296 154 105
www.metroprojekt.cz

společník 2:
Mott MacDonald CZ, spol. s r. o.
Národní 984/15
110 00 Praha 1
tel.: +420 221 412 800
www.mottmac.com

Souprava číslo:

HIP: Ing. Jan Kočí — Podpis:
tel.: +420 296 154 401
Stupeň: DPS

Název a účel díla:
REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY
Plzeň, Slovanská alej 35

Zpracovatelský útvar: S-80
tel.: +420 296 154 400
Vedoucí útvaru: Ing. Jakub Huml — Podpis:

Název části díla:
E. Stavební část - stavební soubory
SOD IV Provozně-administrativní budova (OUT)
E.2 TZB
E
E.2

Odpovědný projektant: Ing. Petr Zdeněk — Podpis:
Vypracoval: Ing. Romana Peitlová — Podpis:
Skart. znak: V20/2039 | Datum: 11/2019
Počet formátů: 42 x A4 | Měřítko: 1:50

Název přílohy:
SO OUT 10-02 VZT, chlazení
Půdorys 1NP část A

Změna:
Číslo příl.: 054

IČD:	19	7246	006	08	04	02