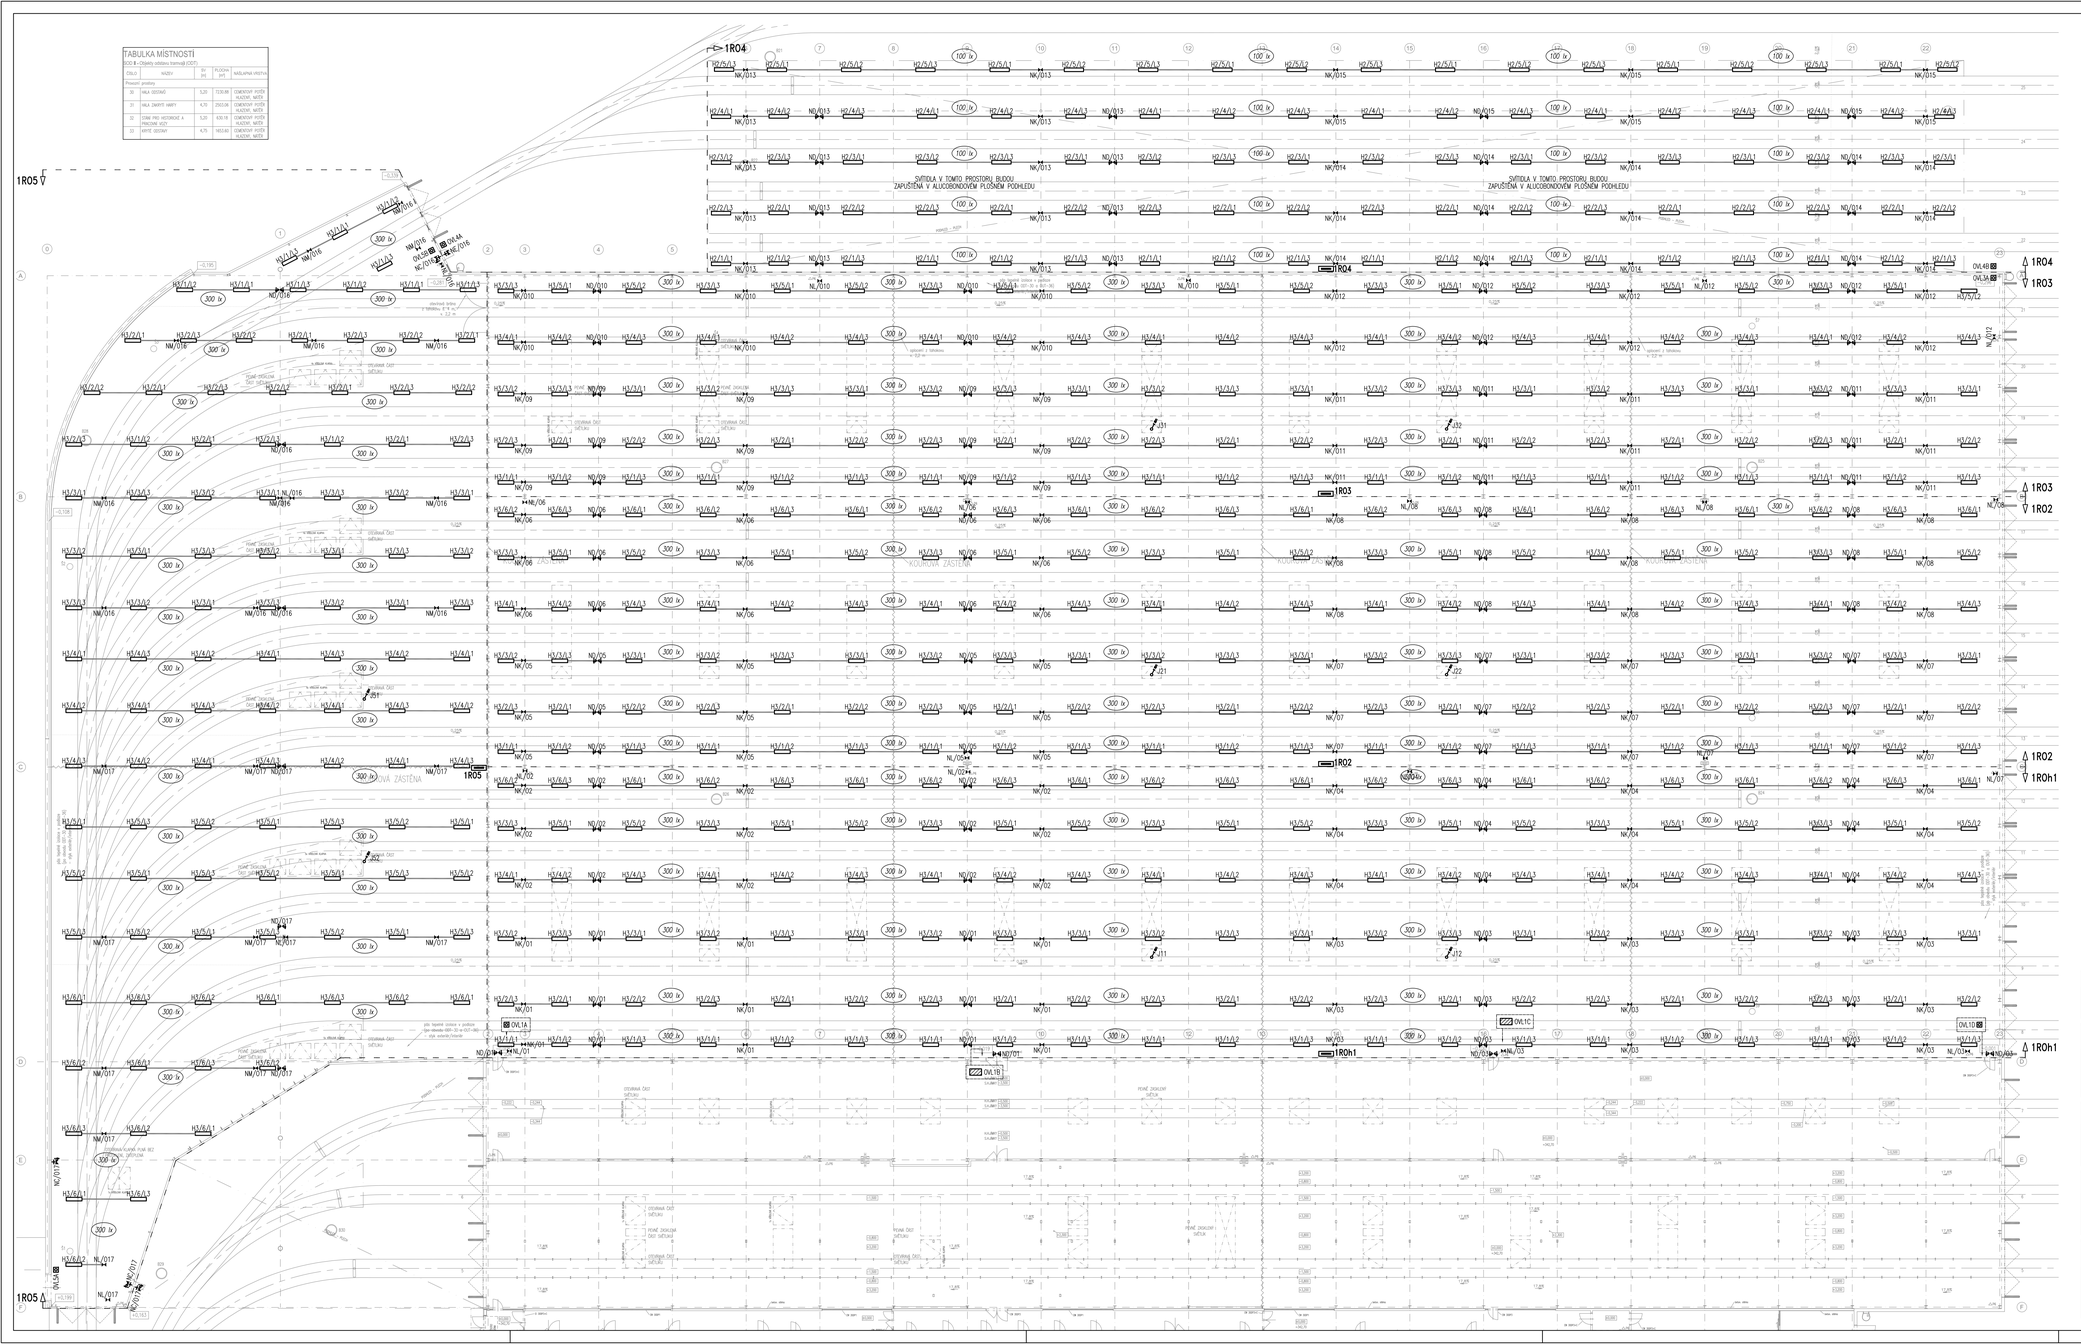

TABULKA MÍSTNOSTÍ

SOD II - Objekty odstavu tramvají (ODT)

ČÍSLO	NÁZEV	PŮDORYSNÁ PLOCHA [m²]	PODLAHA [typ]	NAVAZUJÍCÍ VRSTVA
Provozní prostory				
30	HALA ODSTAVO	5,20	1230.00	CEMENTOVÝ POTĚR VLASTNÍ MATEŘ
31	HALA ZAKRYTÍ HMOTY	4,70	2503.00	CEMENTOVÝ POTĚR VLASTNÍ MATEŘ
32	SDRUŽ PRO HISTORICKÉ A TRADIČNÍ VOZY	5,20	630.18	CEMENTOVÝ POTĚR VLASTNÍ MATEŘ
33	MYTÍ ODSTAVY	4,75	1853.60	CEMENTOVÝ POTĚR VLASTNÍ MATEŘ

LEGENDA OSVĚTLENÍ:

- Napájecí rozvaděč pro svítidla
- Kabelová žlab pro uchycení svítidel – *oceloplechový 250x50*
- Pozice čidla osvětlenosti
- Ovládací skříňka pro spínání osvětlení
  - *pochůzkové osvětlení (1x tlačítko)*
  - *hlavní osvětlení (1x tlačítko)*
  - *osvětlení jednotlivých kolejí (14x tlačítko)*
- Ovládací místo pro spínání osvětlení
  - *pochůzkové osvětlení (1x tlačítko)*
  - *hlavní osvětlení (1x tlačítko)*
- H2: Průmyslové prachotěsné LED svítidlo 50W, ϕ=7000lm, Tc=4000K, Ra>80, PMMA širokoúhlý optika, třída II., DALI, IP65
- H3: Průmyslové prachotěsné LED svítidlo 99W, ϕ=14900lm, Tc=4000K, Ra>80, PMMA širokoúhlý optika, třída II., DALI, IP65
- NK: Přisazené LED nouzové svítidlo 5W, napájeno z CBS, asymetrická optika, IP65
- NL: Přisazené LED nouzové svítidlo 2,5W, napájeno z CBS, asymetrická optika, IP65
- NC: Přisazené LED nouzové svítidlo 1W, napájeno z CBS, piktogram, IP65
- ND: Přisazené LED nouzové svítidlo 1W, napájeno z CBS, dvoustranný piktogram, IP65
- NE: Nástěnné LED nouzové svítidlo 5W, napájeno z CBS, asymetrická optika, IP65

POZNÁMKY:

1. Proudová soustava a napětí:
   - 3NPE, 400/230V, 50Hz, TN–S
2. Čidlo osvětlenosti bude umístěno tak, aby na ně nedopadalo přímé sluneční zření.

Legenda popisků svítidel hlavní osvětlovací soustavy:

A/3/1
- fáze
- proudový okruh
- typ svítidla

Legenda popisků nouzových svítidel:

N1/3
- proudový okruh
- typ svítidla

OBJEDNATEL:

Plzeňské městské dopravní podniky PMDP

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/12
301 00 Plzeň - Východní Předměstí

společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany", společník 1:
METROPROJEKT Praha a.s.
nám. I. P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2
tel.: +420 296 154 105
www.metroprojekt.cz

společník 2:
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15
110 00 Praha 1
tel.: +420 221 412 800
www.mottmac.com

Soupravá číslo:

HIP:
Ing. Jan Kočí
tel.: **296 154 401**
Podpis:

Stupeň: **DPS**

Název a účel díla:
REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY
Plzeň, Slovanská alej 35

Zpracovatelský útvar:
tel.: **+420 296 154 158** **S 71**

Vedoucí útvaru: **Ing. Jan Kahuda** Podpis:

Název části díla:
E. Stavební část - stavební soubory
SOD II Objekty odstavu tramvají (ODT)
E.2 TZB

E. E.2

Odpovědný projektant: **Ing. Radek Procházka** Podpis:

Vypracoval: **David Janura** Podpis:

Název přílohy:
SO ODT 10-04 Silnoproudé rozvody
SO ODT 10-05 Osvětlení
1.NP (SV): haly

Změna: **-**

Číslo příl.: **301**

Skart. znak: **V20/2039** Datum: **11/2019**

Počet formátů: **10x A4** Měřítko: **1:200**

IČO: | 19 | 7246 | 006 | 06 | 04 | 04-05 |