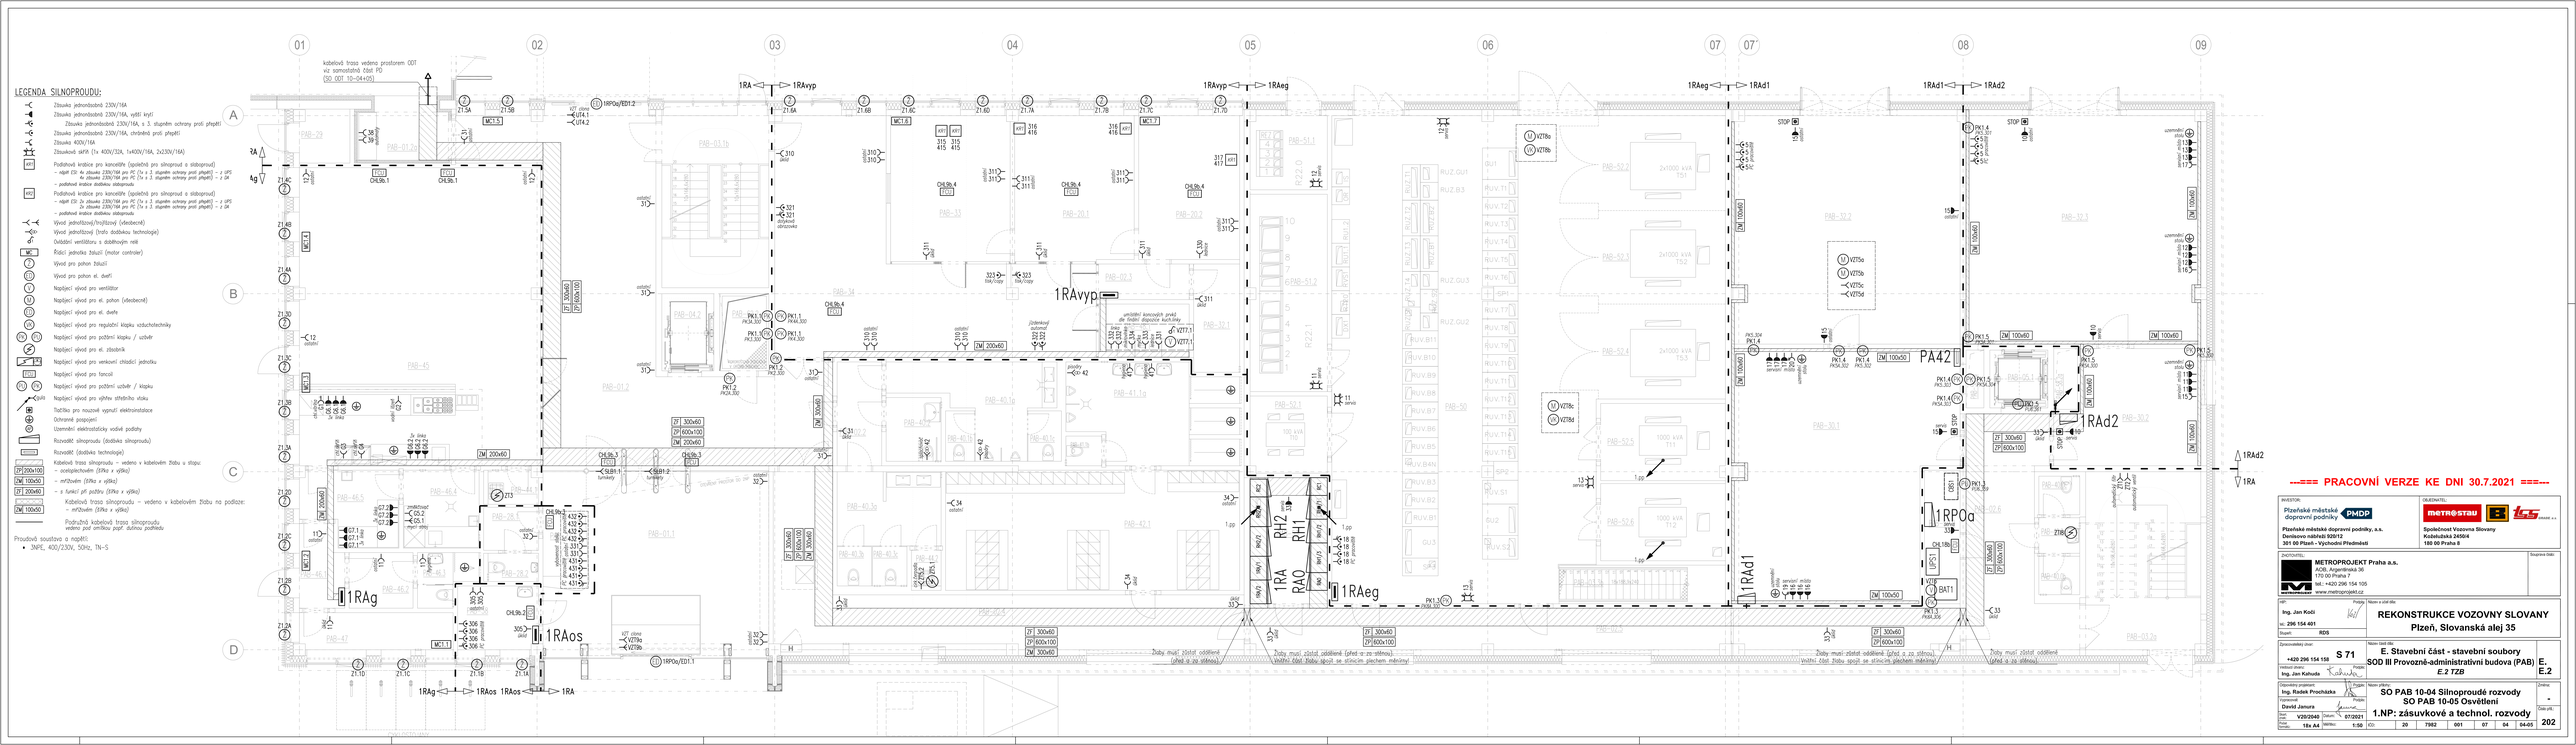
LEGENDA SILNOPROUDU:
Zásuvka jednonásobná 230V/16A
Zásuvka jednonásobná 230V/16A, vyšší kryt
Zásuvka jednonásobná 230V/16A, s 3. stupněm ochrany proti přepětí
Zásuvka jednonásobná 230V/16A, chráněná proti přepětí
Zásuvka 400V/16A
Zásuvková skříň (1x 400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V/16A)
Podružná krabice pro koncoliště (společná pro silnoproud a slaboproud)
Podružná krabice pro koncoliště (společná pro silnoproud a slaboproud)
Vývod jednofázový (rezervní)
Vývod jednofázový (trafo dodávku technologie)
Ovládání ventilátoru s doběhovým relé
Řídicí jednotka žaluzií (motor controller)
Vývod pro pohon žaluzií
Vývod pro pohon el. dveří
Napájecí vývod pro ventilátor
Napájecí vývod pro el. pohon (odsavače)
Napájecí vývod pro el. dveře
Napájecí vývod pro regulační klapku vzduchotechniky
Napájecí vývod pro požární klapku / uzávěr
Napájecí vývod pro el. zásobník
Napájecí vývod pro venkovní chladicí jednotku
Napájecí vývod pro fancoil
Napájecí vývod pro požární uzávěr / klapku
Napájecí vývod pro výměr střešního vtoku
Tlačítko pro rozsvícení vypnutí elektroinstalace
Ochranné pospojení
Uzemnění elektrostatický vodivé podlahy
Rozvaděč silnoproudu (dodávka silnoproudu)
Rozvaděč (dodávka technologie)
Kabelová trasa silnoproudu – vedeno v kabelovém žlabu u stropu:
– svislé/vzhledem (šířka x výška)
– mřížovém (šířka x výška)
– s funkcí při požáru (šířka x výška)
Kabelová trasa silnoproudu – vedeno v kabelovém žlabu na podlaze:
– mřížovém (šířka x výška)
Podružná kabelová trasa silnoproudu vedena pod omítkou popř. dutinou podlahy
Proudová soustava a napětí:
3NPE, 400/230V, 50Hz, TN-S
kabelová trasa vedena prostorem ODT viz samostatná část PD (SO.001 10-04x05)
1RAvyp
1RAvyp
1RAeg
1RAeg
1RAd1
1RAd1
1RAd2
1RAd2
1RAvyp
1RAg
1RAos
1RAos
1RA
1RA
1RPOa/ED1.2
1RPOa/ED1.1
1RPOa
RH2
RH1
RAO
RAC
1RA
PA42
RAd2
STOP
---=== PRACOVNÍ VERZE KE DNI 30.7.2021 ===---
Žlaby musí zůstat oddělené (před a za stěnou).
Vnitřní část žlabu spojit se stínicím plechem měkkým!
INVESTOR:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/12
301 00 Plzeň - Východní Předměstí
OBJEDNATEL:
Společnost Vozovna Slovany
Kodaňská 2450/4
100 00 Praha 9
ZHOTOVITEL:
METROPROJEKT Praha a.s.
Ing. Jan Kočí
tel.: +420 296 154 401
RDS
REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY
Plzeň, Slovanská alej 35
+420 296 154 158
S 71
Ing. Jan Kahuda
E.2 TZB
E. Stavební část - stavební soubory
SOD III Provozně-administrativní budova (PAB)
E.2
Ing. Radek Procházka
SO PAB 10-04 Silnoproudé rozvody
SO PAB 10-05 Osvětlení
Ing. Jan Kahuda
Ing. Radek Procházka
Ing. Jan Kahuda
Ing. Radek Procházka
Ing. Jan Kahuda
Ing. Radek Procházka